Installation photovoltaïque (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

Lieu du contrôle: AVENUE GASTON BAUDOUX 40, 7181 SENEFFE, Belgique

Type de contrôle: Avant la mise en service (6.4)

Date du contrôle:	Prochaine visite avant le:	Agent-visiteur:
11/12/2025	11/12/2050	Hicham Mellouk

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	KGN Construct
Adresse	Rue Anna Boch 9a, 7100 la louvière, Belgique

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	
Adresse	AVENUE GASTON BAUDOUX 40, 7181 SENEFFE, Belgique

Installateur	
Nom	
TVA	

Identification de l'installation électrique

Adresse	AVENUE GASTON BAUDOUX 40, 7181 SENEFFE, Belgique
Code EAN	
Numéro de compteur	1LGZ0570435544
GRD	Ores
Type de locaux	Maison

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Base(s) Règlementaires

663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Avant la mise en service (6.4)
Mise en oeuvre de l'installation	

Données de raccordement

Tension de service	3X400 + N
Protection générale	40
Protection différentielle	300mA - 40A
Index de consommation jour	000414,095
Index de consommation nuit	000428,136
Index de production jour	000267,086
Index de prodcution nuit	000119,473

Description de l'installation

Panneaux photovoltatiques

Nombre de panneaux	Puissance (kWc)	Puissance String
4	450	1.800
8	450	3.600

Onduleur(s)

Modèle	Constructeur	Puissance AC Max	Numéro de série
SUN2000-5KTL-M1	Huawei	5500VA	HV2290177523

Contrôles et mesures

Résistance de terre	7,77
Isolement	>5MOhms
Raccordement	OK
Contact direct et indirect	OK
Protection contre les surintensités	OK
Matériel fixe	OK
Equipotentielles	OK
Schémas	OK

Infractions

Néant

Remarques

Se contrôle uniquement sur la partie visible et accessible de l installation photovoltaïque

Conclusion du contrôle


L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.
Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.
La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.
Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur


Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.
L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.
L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Schéma Unifilaire

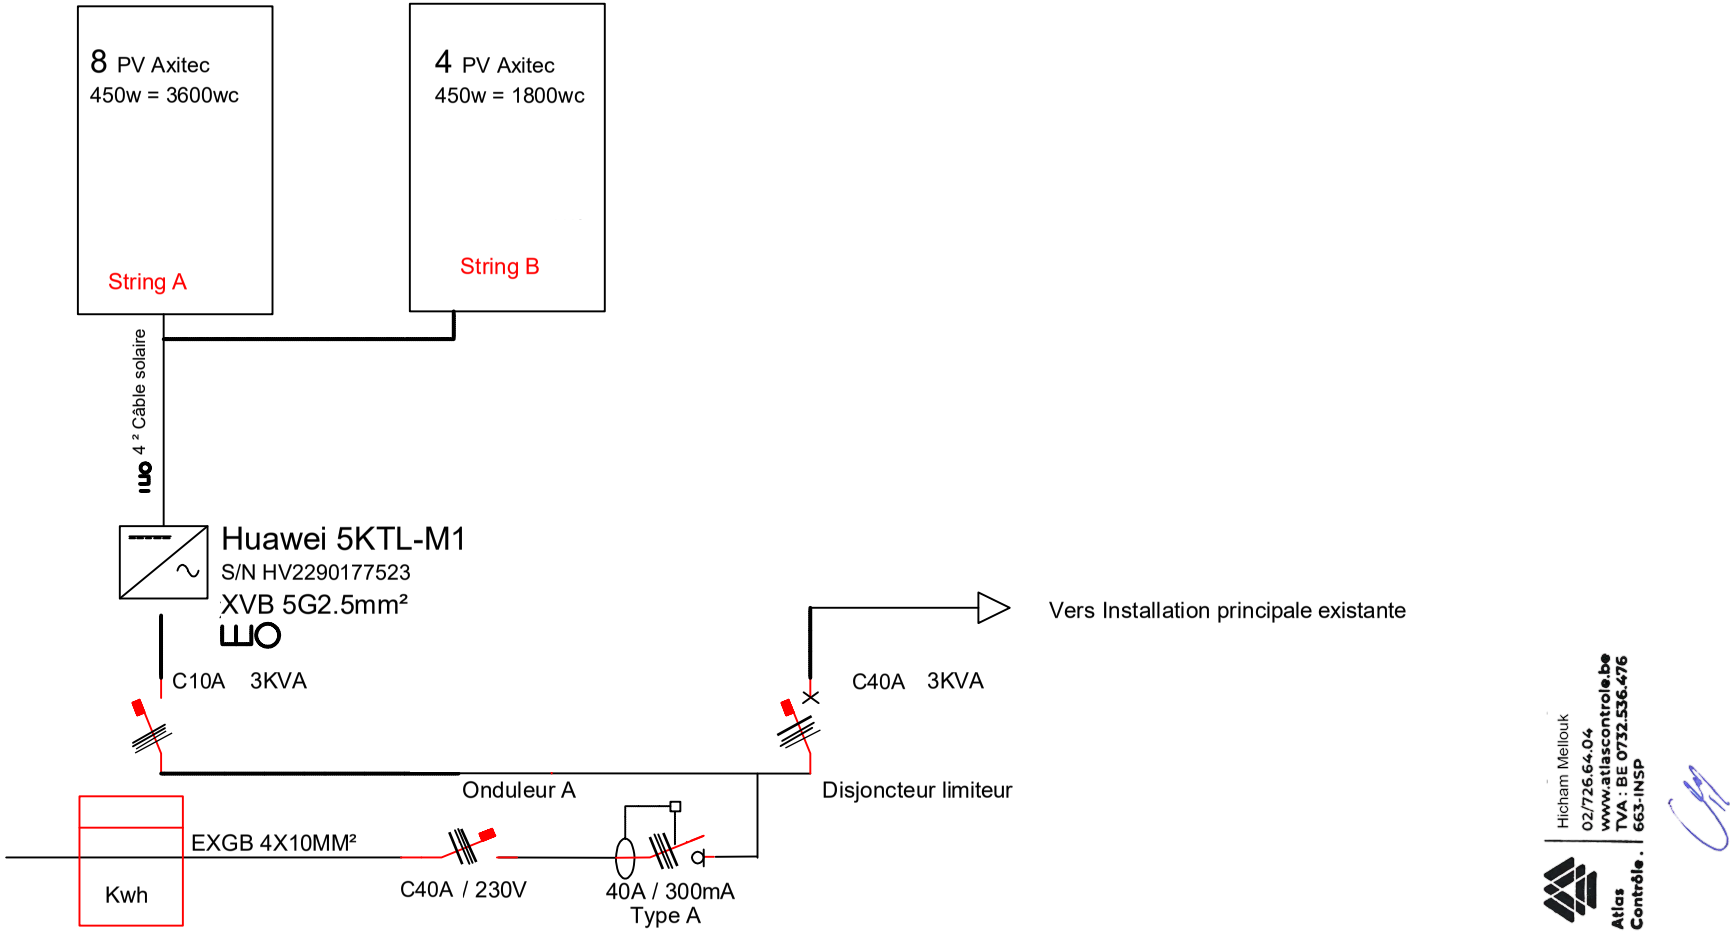

Hicham Mellouk
02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
Atlas Contrôle . 663-INSP

CONCERNE: Installation panneaux photovoltaïques

Adresse : Avenue G Baudoux n°40 à Seneffe


MAITRE DE L'OUVRAGE: Madame Poulaert Angèle


KGNCONSTRUCT

KGN Construct Srl
9A, rue Anna Boch
7100 La Louvière
http://kgn-construct.be/
0489/710 710
TVA : 0724545953

DESSIN:	DATE:
N°PLAN: N°1	
FOLIO: 01	A

Plan d'implantation

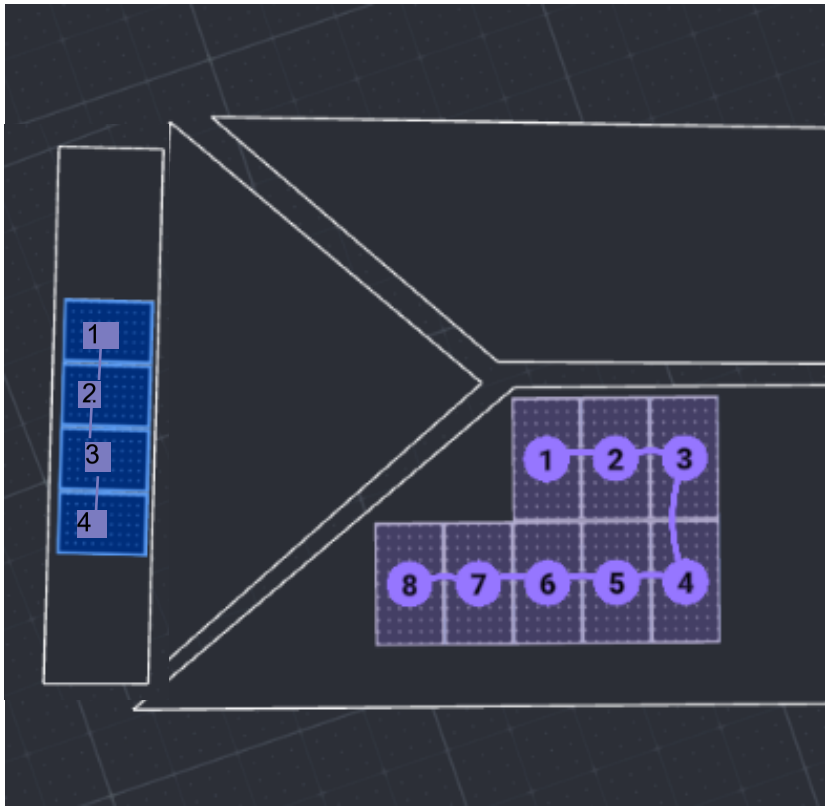

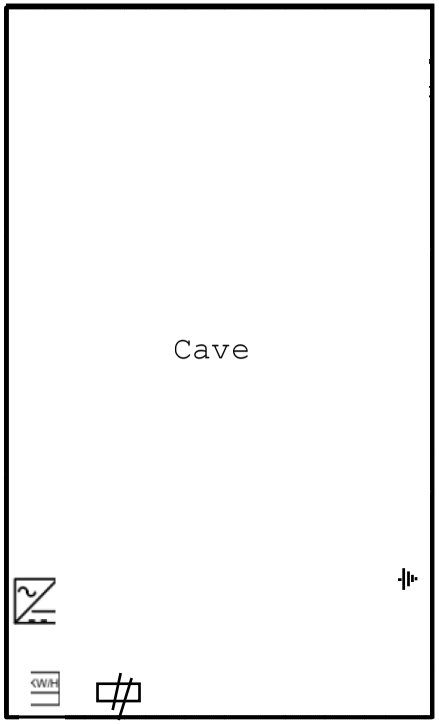

Hicham Mellouk
02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
Atlas Contrôle . | 663-INSP

CONCERNE: Installation panneaux photovoltaïques

Adresse : Avenue Baudoux n°40 à 7181 Seneffe

MAITRE DE L'OUVRAGE: Madame Poulaert Angèle

KGN Construct Sprl
Rue Anna Boch 9A
7100 LA LOUVIERE
Tva : 0724.545.953

DESSIN:	DATE:
N°PLAN:	
FOLIO:	INDICE: